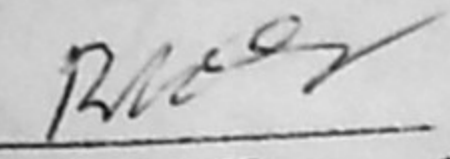

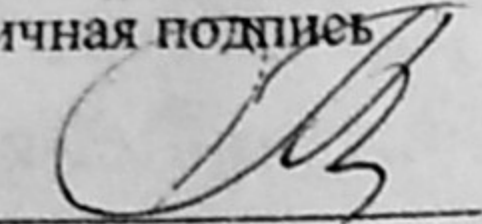
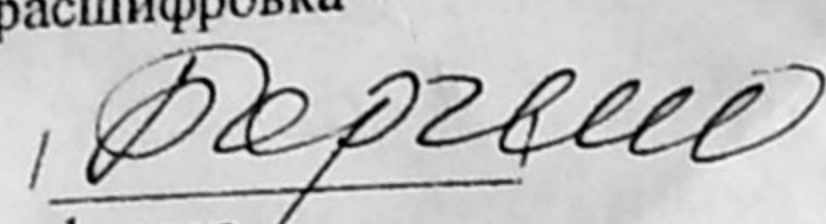


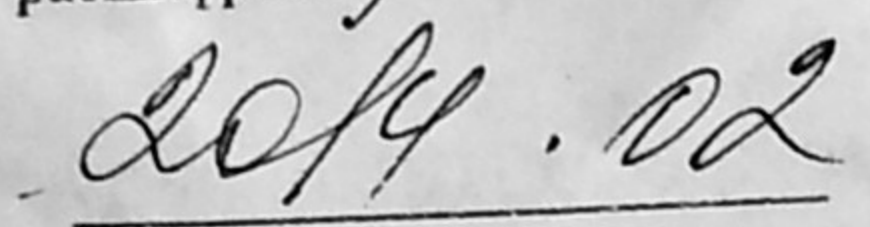


7. Свидетельство о приемке

Выключатель путевой ВП-4М-3-У2 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации

Руководитель предприятия  / 
 личная подпись / расшифровка

Начальник ОТК  / 
 личная подпись / расшифровка


 год, месяц, число

Штамп ОТК

8. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица производящего установку (снятие)
		С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

9. Сведения об утилизации

По истечении срока службы выключателей, выключатель подлежит разборке и сдаче на переработку в соответствии с установленными правилами.

Выключатель путевой
 типа ВП-4М-3-У2

Паспорт

ГИНЖ.303 657.001 ПС

п. Ракитное

1. Общие сведения об изделии

1.1. Наименование изделия:

Выключатель путевого ВП-4М-3-У2

1.2. Общего назначения

1.3. Дата выпуска _____
(месяц, год)

1.4. Изготовитель: ОАО «Ракитянский арматурный завод»

Почтовый адрес: 309310, Белгородская обл.,

п. Ракитное, ул. Пролетарская, 26

1.5. Выключатель соответствует требованиям ГОСТ Р50030.5.1-99

2. Основные технические данные

2.1	Номинальное напряжение, В:	
	переменного тока	– 380
	постоянного тока	– 220
2.2	Номинальный ток, А	– 2,5
2.3	Условный ток короткого замыкания, А	– 600
2.4	Номинальное напряжение изоляции U_i , В	– 380
2.5	Частота сети, Гц	– 50 или 60
2.6	Сечение подключаемых жил, мм ²	– от 1,5 до 2,5
2.7	Передаточное число редуктора	– 174
2.8	Масса, кг	– 2,2
2.9	Степень защиты:	– IP54

3. Комплектность

3.1 В комплектность поставки входят:

выключатель	– 1 шт.
паспорт	– 1 экз.

Примечание: На каждые двадцать выключателей, отправляемых в один адрес, доставляется одно техническое описание, если иное количество не оговорено в заказе.

4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Установленный срок службы 5 лет, в том числе срок хранения на консервации 3 года, при условии хранения в транспортной таре или без неё, но в упаковке по группе условий хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69.

Межремонтный ресурс не менее 5×10^4 циклов ВО. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантия изготовителя: гарантийный срок эксплуатации выключателя 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5. Консервация

Дата	Наименование работ	Срок действия (лет)	Должность, фамилия, подпись
02.2014	консервация	3	Сборщик <i>Мож</i>

6. Свидетельство об упаковке

Выключатель путевого ВП-4М-3-У2 упакован ОАО «Ракитянский арматурный завод» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик:

_____ *Мож* _____ *Мозгова* _____ *02.2014*
должность личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число